


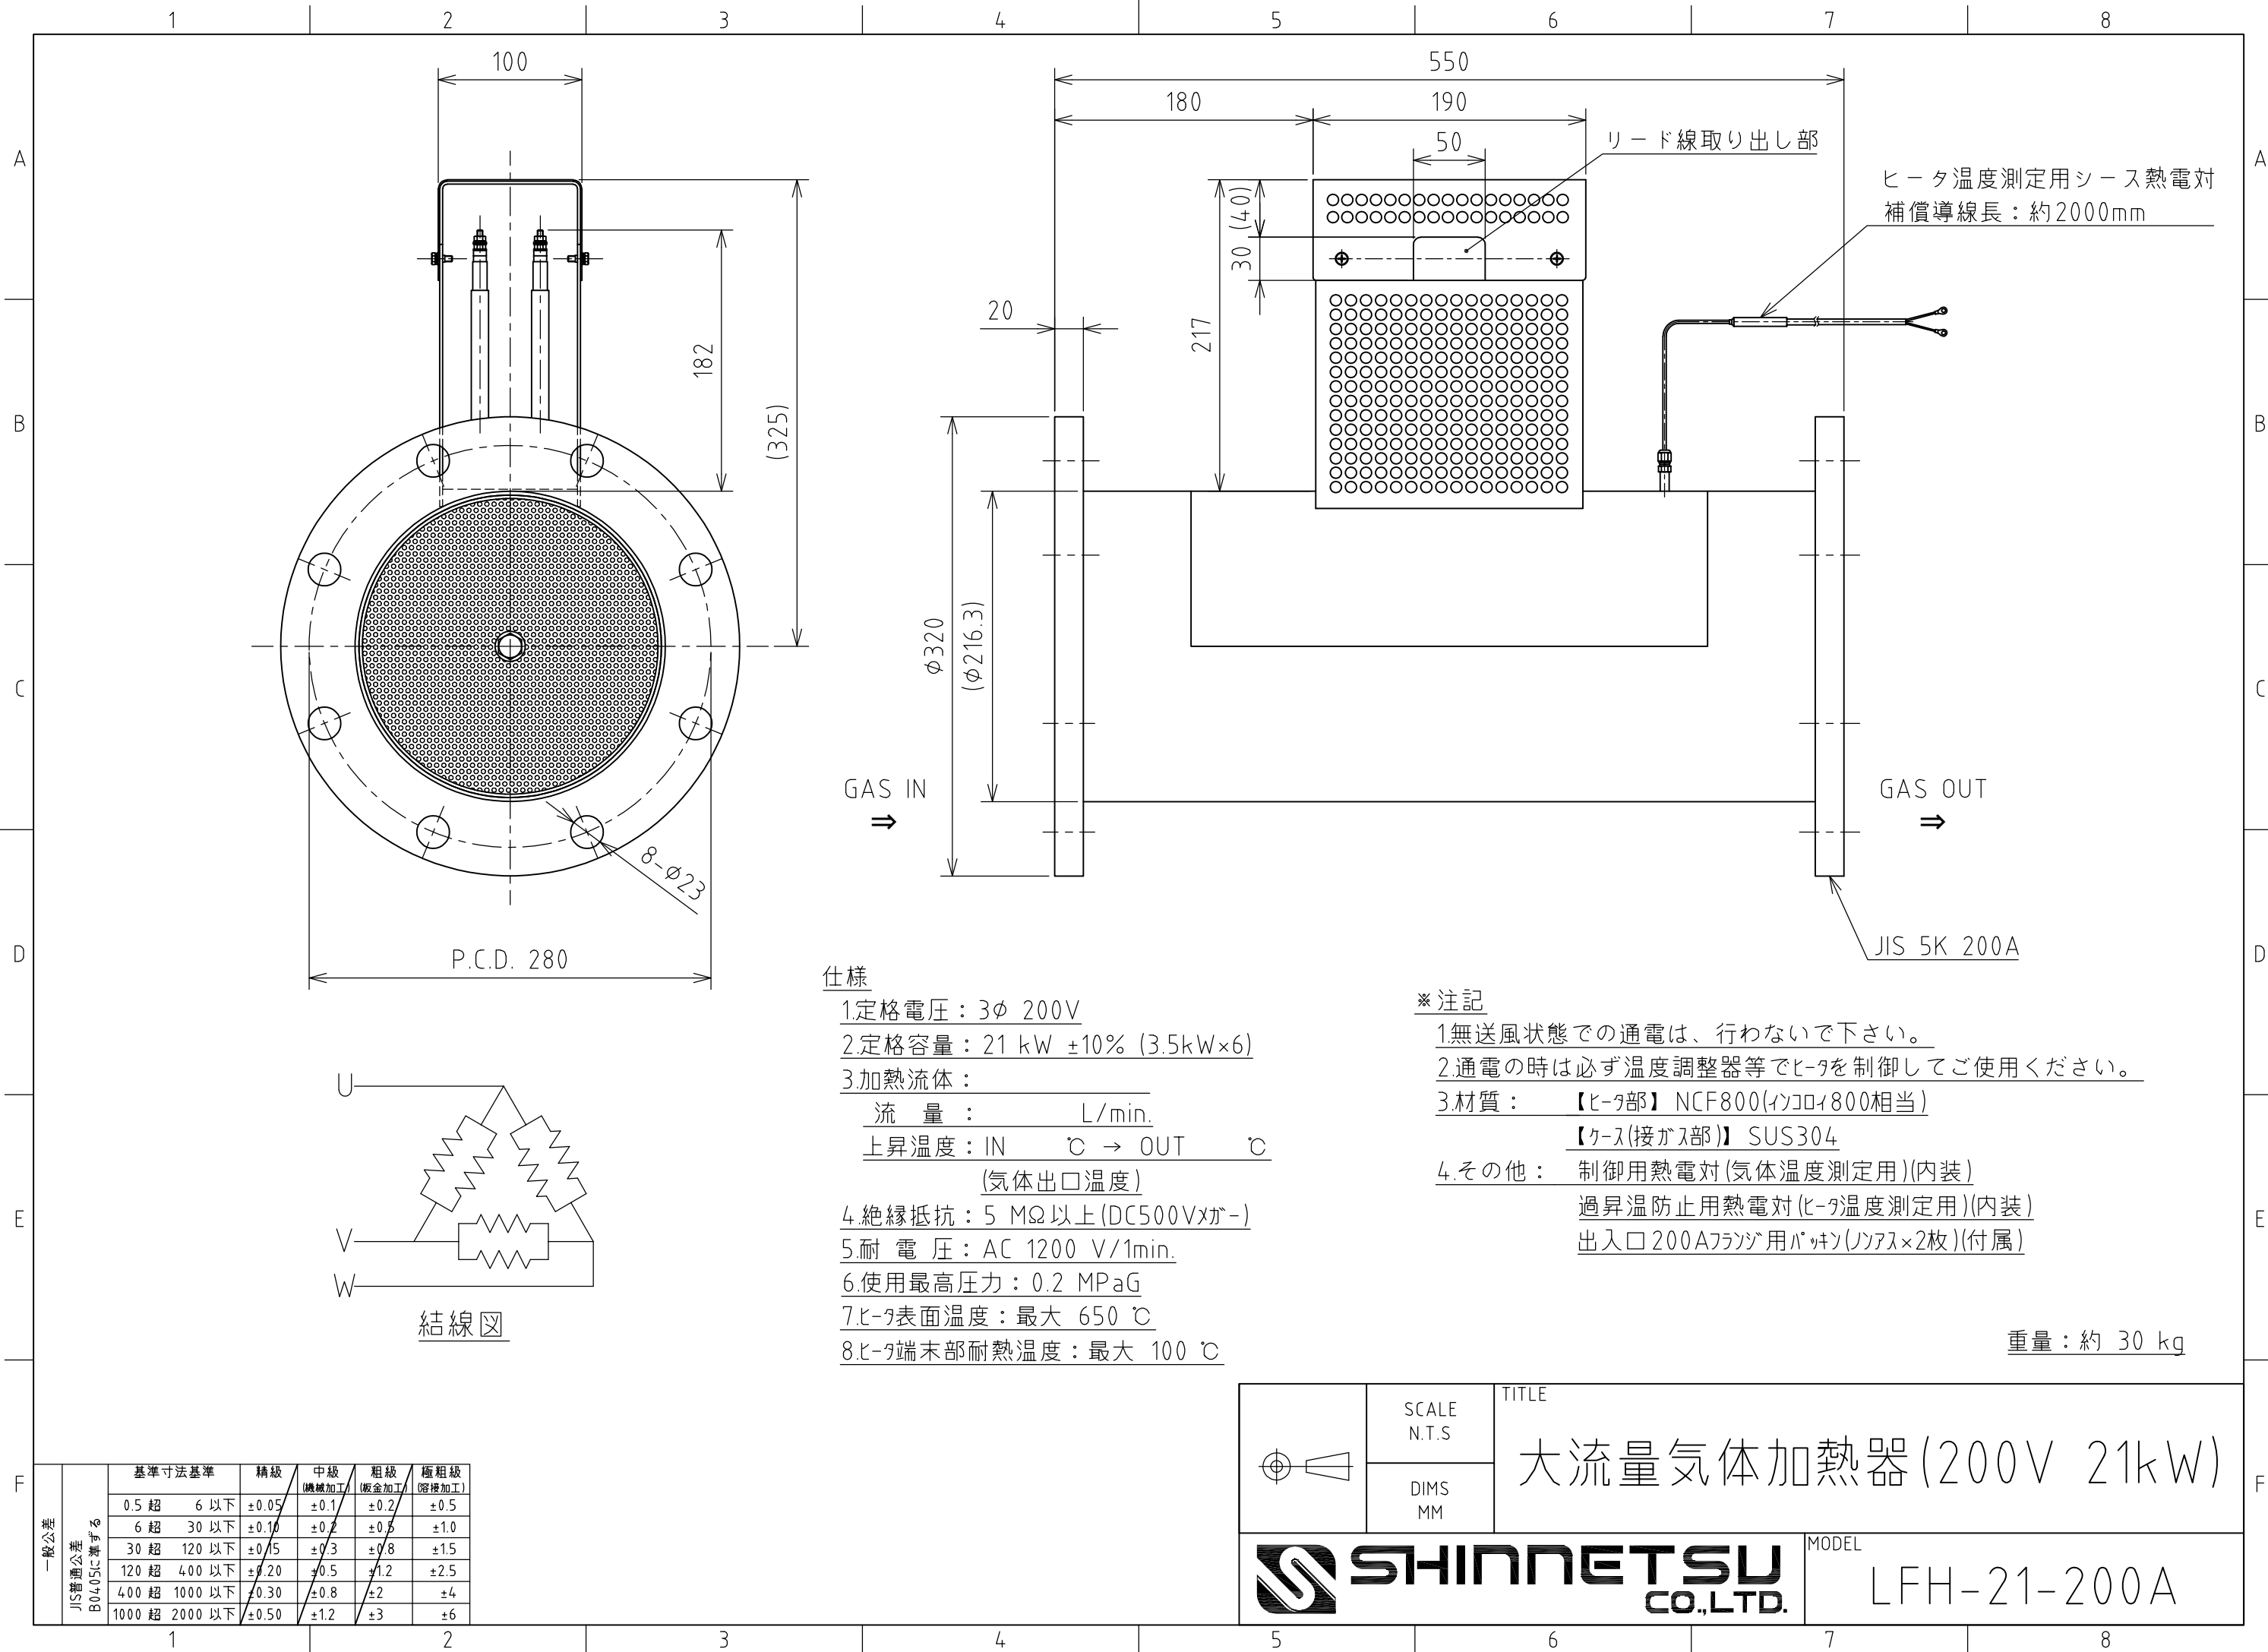

JIS 公差 B0405に準ずる	基準寸法基準		精級	中級	粗級	極粗級
				(機械加工)	(板金加工)	(溶接加工)
	0.5 超	6 以下	± 0.05	± 0.1	± 0.2	± 0.5
	6 超	30 以下	± 0.10	± 0.2	± 0.5	± 1.0
	30 超	120 以下	± 0.15	± 0.3	± 0.8	± 1.5
	120 超	400 以下	± 0.20	± 0.5	± 1.2	± 2.5
一般公差	400 超	1000 以下	± 0.30	± 0.8	± 2	± 4
	1000 超	2000 以下	± 0.50	± 1.2	± 3	± 6

	SCALE N.T.S	TITLE 大流量気体加熱器 (200V 21kW)
	DIMS MM	
		MODEL LFH-21-200A